

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдуллинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдуллинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841


e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ


М.Н. Назарова
МП 04.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03882-25.В от 04.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)
2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64
Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменево, ул Центральная, д. 64
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Скважина, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменево
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.05.2025 09:20 - 09:25
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5,0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03882-25.В от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Код образца (пробы): 56-00-04/03882-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 26.05.2025 13:00

дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1.	Б. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2.	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник 

Конец протокола испытаний № 56-00-04/03882-25.В от 04.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00-04/03882-25.В от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИД (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/03882-25 от 04.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)
2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64
Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменево, ул Центральная, д. 64
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Скважина, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменево
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.05.2025 09:20 - 09:25
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03882-25 от 04.06.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03882-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии;

ГОСТ 31940-2013 Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" ЦМН ФГУП "ВНИИФТРИ" совместно с ООО "НТЦ Амишнуд";

свидетельство об аттестации ЦМН ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40090.8K212 от 30.07.2008;

ММ ВНИИФТРИ № 42090.6B525 Методика радиохимического приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности Po-210, общей альфа активности (без Po-210) и общей бета активности (без K-40) на радиологическом комплексе с программным обеспечением «Прогресс»;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ИИД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ИИД Ф 14.1.2:3.4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой;

ИИД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых,

сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ИИД Ф 14.1.2:4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии;

ИИД Ф 14.1.2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

(Издание 2012 года);

ИИД Ф 14.1.2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";

ИИД Ф 14.1.2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям.

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 26.05.2025 12:50

дата начала испытаний 26.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 30.05.2025 16:47

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1. 4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
2. 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
3. 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
4. Бета-Гексахлорциклопексан (ГХЦП)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 56-00-04/03882-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Объемная активность радона	Бк/кг	16,3	Не более 60	Методика измерения активности радона и его использование сцинтилляционного газоспектрометра с программным обеспечением "Прогресс" №40090.8K212
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
8	гамма-Гексахлорциклопексан (ГХЦГ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,004 (мг/л)	ГОСТ 31858-2012
9	альфа-Гексахлорциклопексан (ГХЦГ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
10	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 Метод А
11	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (издание 2018 г.)
12	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02 (издание 2010г.)
13	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 31870, метод 1
14	Жесткость	°Ж	6,8±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
15	Медь (Cu)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (Издание 2020 года)
16	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *для длины волны при определении мутности 530нм
17	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
18	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	10,2±1,5	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
19	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
20	Сухой остаток	мг/дм ³	488±49	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
21	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
22	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм ³	0,78±0,16	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012 г.)
23	Свинец (Pb)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 метод 1
24	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	110±11	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2013 метод 2
25	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,18	Не более 0,2	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
26	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,22±0,06	Не более 1	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
27	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	0,262±0,039	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89 вариант А
28	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	15,2±2,3	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2
29	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С
30	Цинк (Zn)	мг/дм ³	0,0047±0,0016	Не более 5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (Издание 2020 года)

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 56-00-04/03882-25 от 04.06.2025
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 26.05.2025 13:00
дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:09

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	7,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:
В.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/03882-25 от 04.06.2025

стр. 4 из 4

Протокол испытаний № 56-00-04/03882-25 от 04.06.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛП)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чанасевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/03883-25.В от 04.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)
2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64
Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменево, ул Центральная, д. 64
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Скважина, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, п Шамассовка
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.05.2025 10:30 - 10:35
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03883-25.В от 04.06.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03883-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытанийМесто осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 26.05.2025 13:00

дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:11

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	С. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

В. Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/03883-25.В от 04.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00-04/03883-25.В от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 10, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП



М.П. Назарова
04.06.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03883-25 от 04.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64

Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с. Старомукменево, ул Центральная, д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Скважина, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, п Шамассовка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.05.2025 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03883-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ образца (пробы): 56-00-04/03883-1.2-25

Методика исследования, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
 ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией;
 ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии;
 ГОСТ 31940-2013 Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
 ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
 ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" ЦММИ ФГУП "ВНИИФТРИ" совместно с ООО "НТЦ Амплитуда", свидетельство об аттестации ЦММИ ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40090.8K212 от 30.07.2008;
 МИ ВНИИФТРИ № 42090.6B525 Методика радиохимического приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности Po-210, общей альфа активности (без Po-210) и общей бета активности (без K-40) на радиологическом комплексе с программным обеспечением «Прогресс»;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1.2:3.4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой;
 ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
 ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии;
 ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года);
 ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";
 ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторидов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

И. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 26.05.2025 12:50

дата начала испытаний 26.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 30.05.2025 10:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	1,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
2	1,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
3	1,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
4	бета-Гексахлорциклопексан (ГХЦП)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 56-00-04/03883-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИШЦ)

5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Объемная активность радона-222	Бк/кг	15,1±4,1	Не более 60	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" №40090.8К212
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
8	гамма-Гексахлорциклопексан (ГХЦГ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,004 (мг/л)	ГОСТ 31858-2012
9	альфа-Гексахлорциклопексан (ГХЦГ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
10	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
11	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 (издание 2018 г.)
12	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
13	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 31870, метод 1
14	Жесткость	°Ж	7,0±1,1	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
15	Медь (Cu)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
16	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 +д.м. волны при определении мутности 530nm
17	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
18	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	8,6±1,3	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
19	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
20	Сухой остаток	мг/дм ³	546±55	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
21	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-98. (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
22	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм ³	0,70±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
23	Свинец (Pb)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 метод 1
24	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	115±12	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2013 метод 2
25	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,18	Не более 0,2	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
26	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,22±0,06	Не более 1	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
27	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	0,264±0,040	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89 вариант А
28	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	15,2±2,3	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2
29	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С
30	Цинк (Zn)	мг/дм ³	0,0045±0,0016	Не более 5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 56-00-04/03883-25 от 04.06.2025
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73				
Лаборатория микробиологических исследований				
Образец поступил 26.05.2025 13:00				
дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:11				
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/мл	5,00	Не более 50 (KOE/см ³)
				МУК 4.2.3963-23 п.10.4
				МУК 4.2.3963-23 п.6.3
				МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:
М.В.Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/03883-25 от 04.06.2025

стр. 4 из 4

Протокол испытаний № 56-00-04/03883-25 от 04.06.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03884-25.В от 04.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)
2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64
3. Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменев, ул Центральная, д. 64
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменев, ул Молодежная, д. 6
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.05.2025 09:40 - 09:45
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40
- Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стапию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03884-25.В от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Код образца (пробы): 56-00-04/03884-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

водоп.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 26.05.2025 13:00

дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/03884-25.В от 04.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00-04/03884-25.В от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛИЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841


e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 73, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чкаловская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

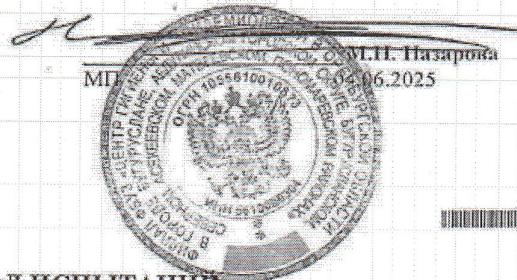

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03884-25 от 04.06.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)
2. **Юридический адрес:** 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64
Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменсво, ул Центральная, д. 64
3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменсво, ул Молодежная, д. 6
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 26.05.2025 09:40 - 09:45
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40
Информация о плане и методе отбора: -
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03884-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03884-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 26.05.2025 12:50

дата начала испытаний 26.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 26.05.2025 16:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 26.05.2025 13:00

дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник



Концы протокола испытаний № 56-00-04/03884-25 от 04.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00-04/03884-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/03886-25.В от 04.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)
2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64
Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменсво, ул Центральная, д. 64
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменсво, ул Центральная, д. 64
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 26.05.2025 10:00 - 10:05
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03886-25.В от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ образца (пробы): 56-00-04/03886-1.2-25

ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

ИД на

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 26.05.2025 13:00

дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100cm ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	KOE/100cm ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/03886-25.В от 04.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00-04/03886-25.В от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 70, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/03886-25 от 04.06.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)
2. **Юридический адрес:** 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.64
Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменево, ул Центральная, д. 64
3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** Колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старомукменево, ул Центральная, д. 64
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 26.05.2025 10:00 - 10:05
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 12:40
Информация о плане и методе отбора: -
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора №1223 от 26 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. **ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 56-00-04/03886-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03886-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101
 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 26.05.2025 12:50

дата начала испытаний 26.05.2025 13:05, дата окончания испытаний 26.05.2025 16:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73
 Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 26.05.2025 13:00

дата начала испытаний 26.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 16:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	8,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник 

Конец протокола испытаний № 56-00-04/03886-25 от 04.06.2025

Протокол испытаний № 56-00-04/03886-25 от 04.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИП (ИПЦ)

стр. 2 из 2